


LEGENDA:

- 2 - Urządzenie do zdecentralizowanej wentylacji pomieszczeń VITOVENT 200-D o wydajności do 55 m³/h
Zasilanie - 230V

Uwaga:

- 1 - Na króćcach podejść do nawiewników/wywiewników zamontować regulatory stałego przepływu np. typu TROX VFL o średnicy równej średnicy podejścia.

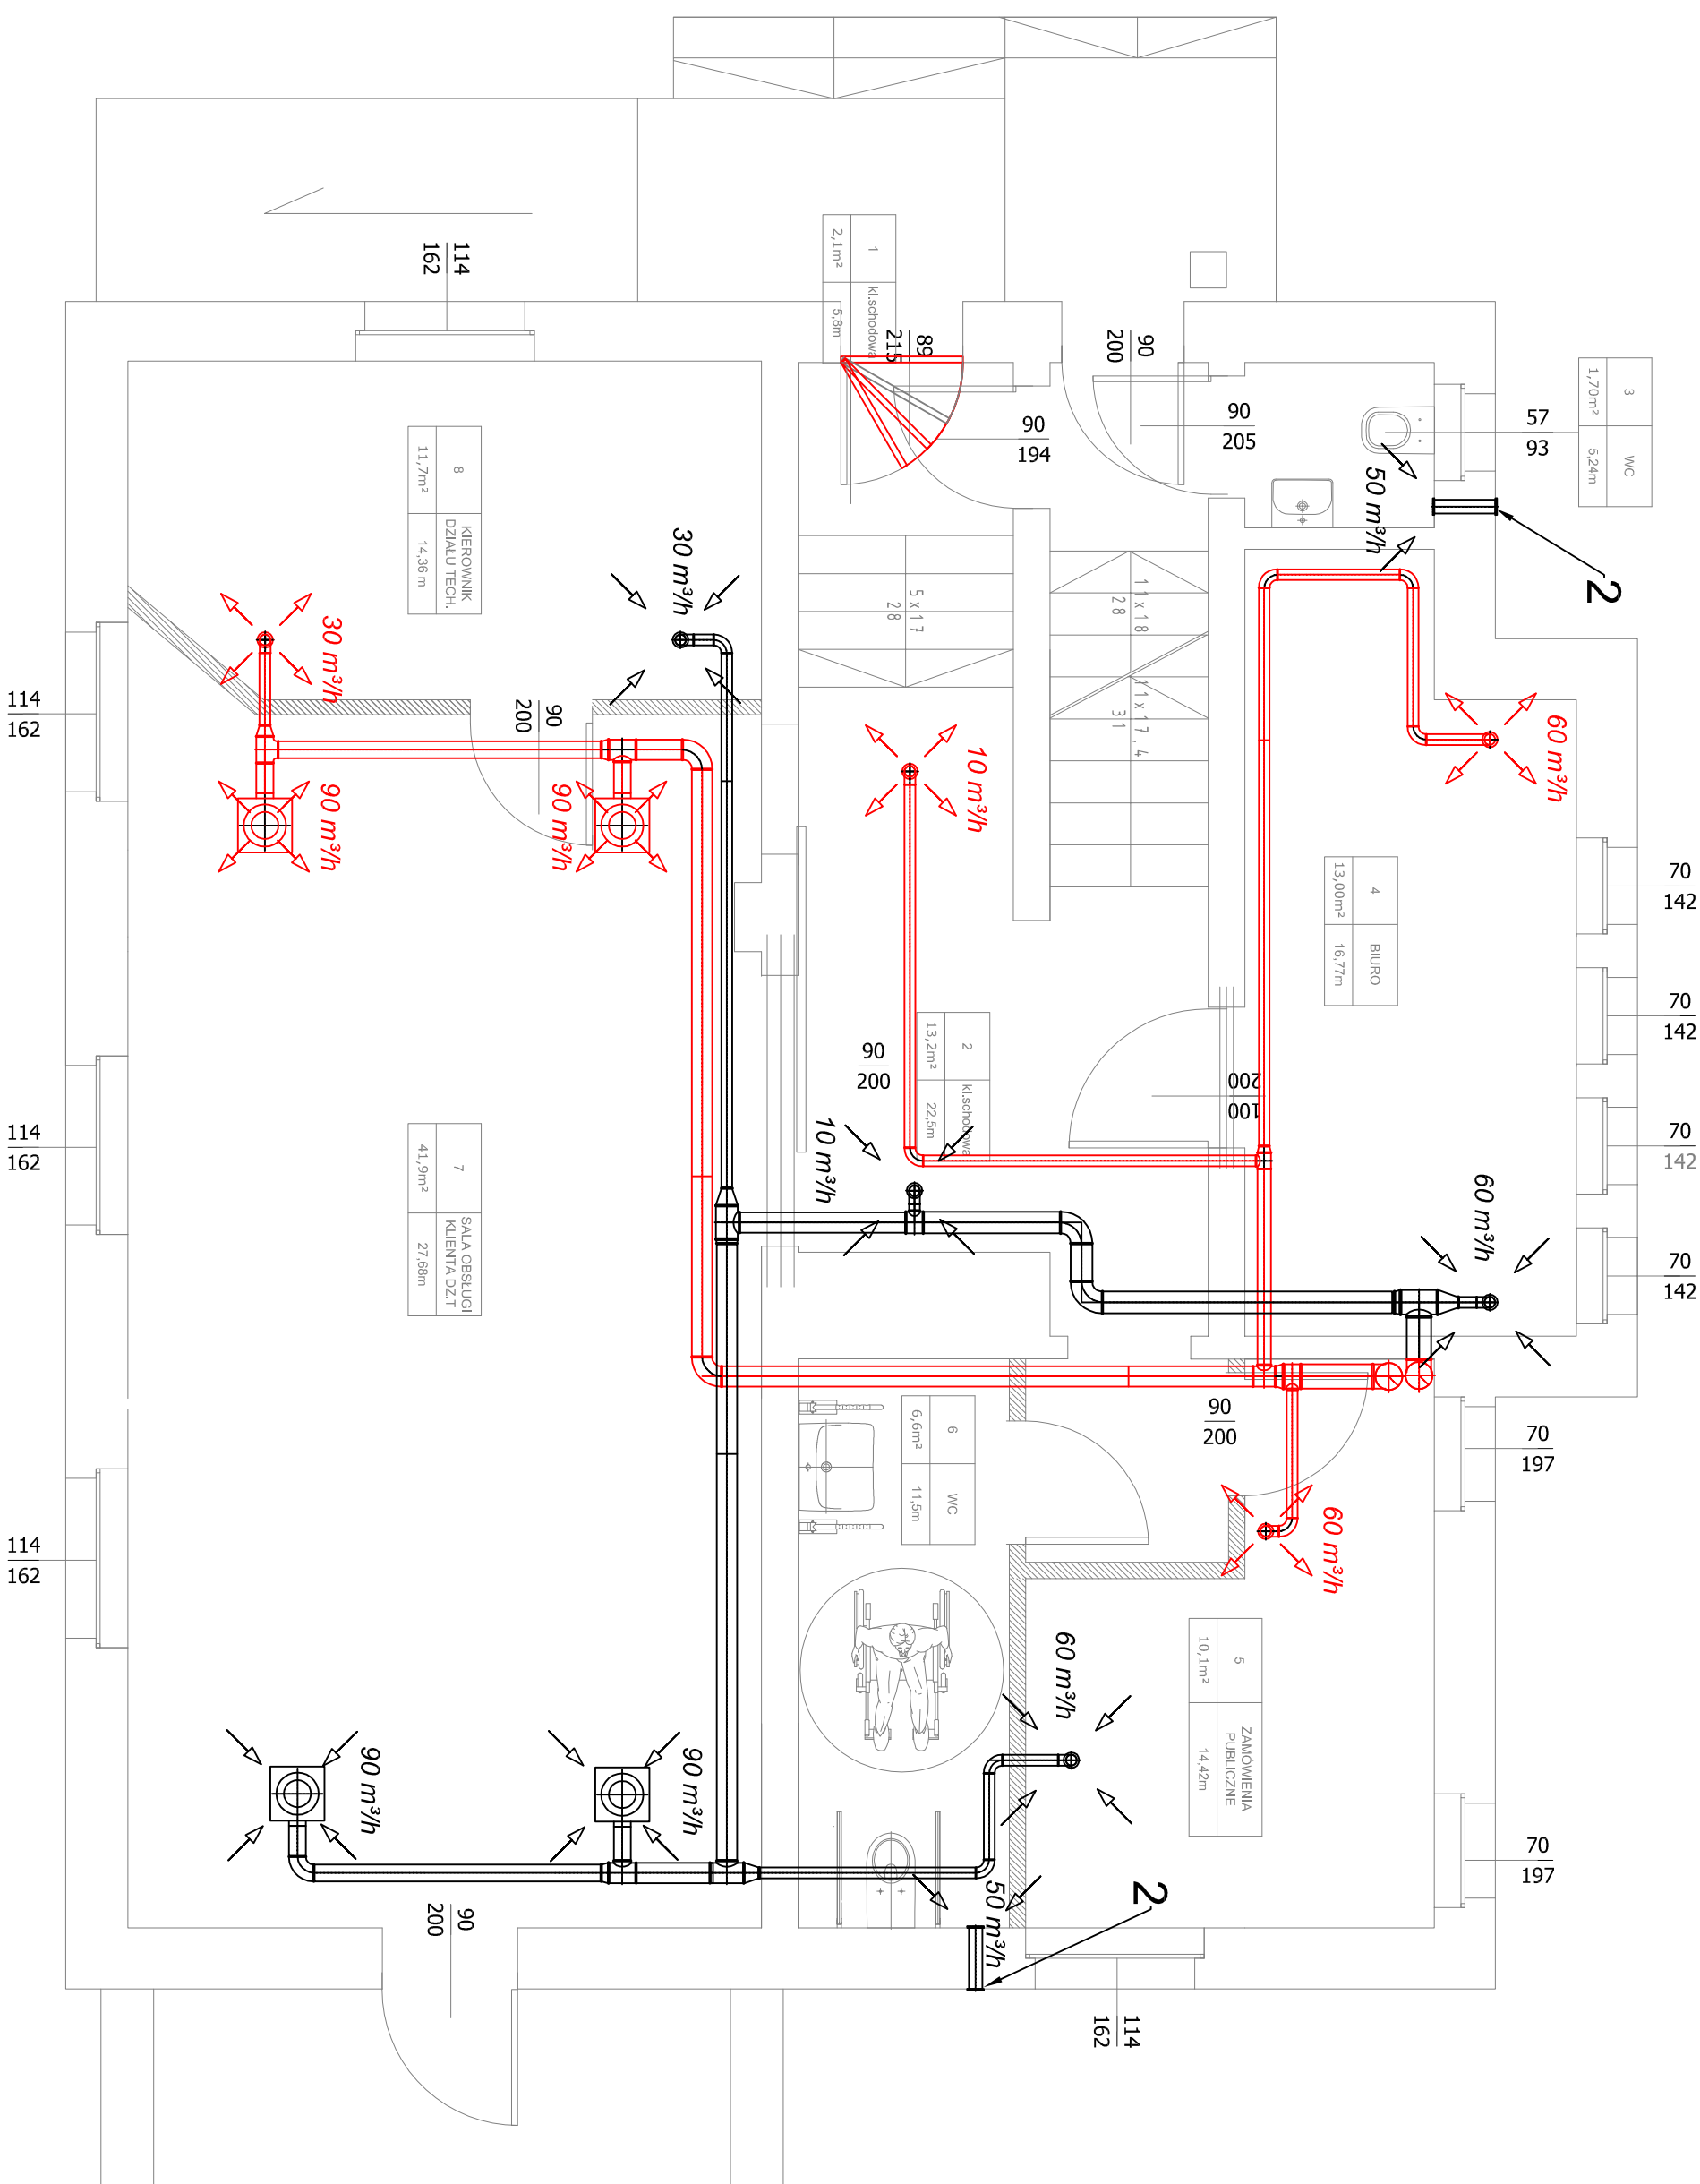

LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH
ul. Energetyków 7/114 65-729 Zielona Góra
NIP: 973 05 43 143, tel.: 698 111 531

Tytuł zadania:
Przebudowa i remont budynku biurowego

Nazwa obiektu:
Budynek biurowy

Adres:
Bolesławiec, ul. B. Chrobrego 3

Tytuł rys.:
Parter - instalacja wentylacji mech.

Projektant:
Grzegorz Kesicki
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej nr 65/90/ZG

SPRAWDZIŁ:
mgr inż. Agnieszka Maj
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń nr 28/98/ZG

Podpis:

Skala: 1 : 50 data: 18.01.17 nr rys.: IS-6